

# SANKASOS GRUNTO STIPRINIMAS PANAUDOJANT ARMUOJANTĮ STANDŲ EKSTŪDINĮ DVIAŠĮ GEOTINKLĄ


Kiti pagal projektą numatomi sluoksniai ir pasluoksniai (papildomas AŠAS sluoknis, skalda ir/ar žvyras, asfaltas, trinkelės, betonas ar kt.)

Smėlio - žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr.  
 $t \geq 190$  mm.  $Ev2 \geq 45$  MPa.  $Ev2/Ev1 \leq 2.3$

Dviašis, vientisas standusis (ekstrūdinis), 20 / 20 kN/m tempiamojo stiprio armuojantis geotinklas Thrace TG2020S

Neaustinė 15/15 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui S15NW


Esamas sutankintas pagrindas,  $Ev2 \geq 20$  MPa

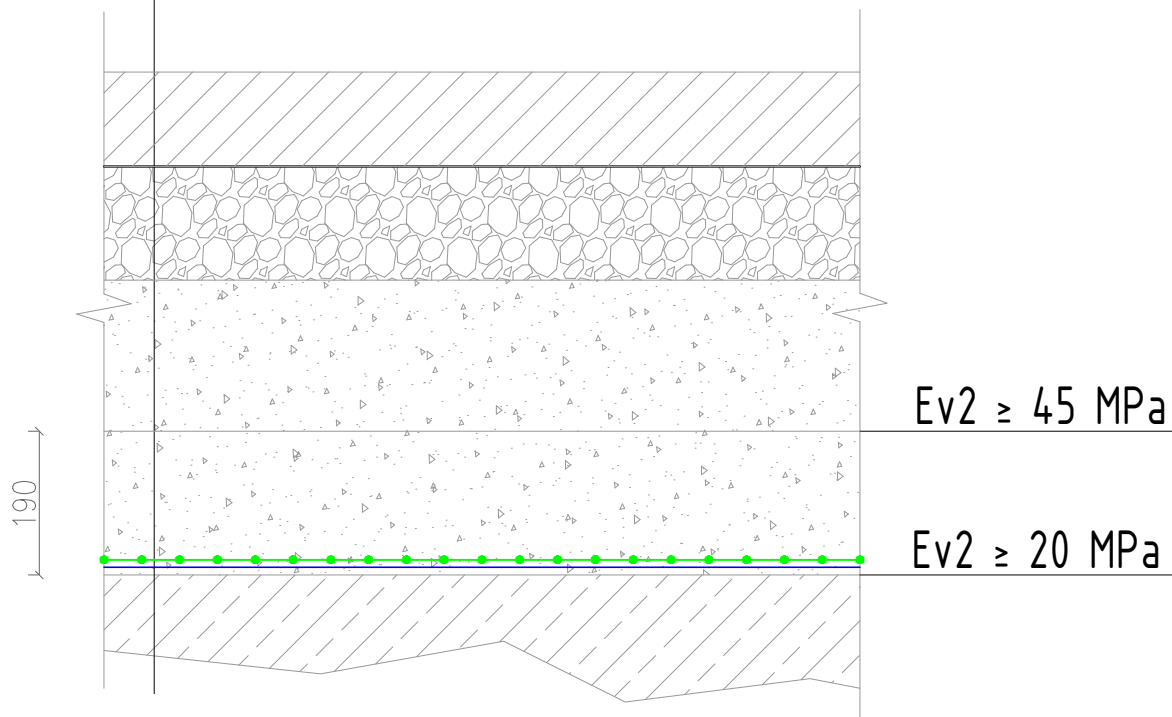

Siplnų pagrindo gruntų stiprinimo technologija:

Minimalus vertinamas pagrindo  $Ev0$  ( $Ev2 \geq 20$  MPa). Klojamas standusis ekstrūdinis armuojantis dviašis geotinklas Thrace TG2020S.

Geotinklas gali būti klojamas ir išilgai, ir statmenai kelio/aikštelės ašies atžvilgiu. Įrengiamas sluoksnis iš 0/16 - 0/32 fr. smėlio (AŠAS / ŠNS) 190 mm. Sluoksnis sutankinamas iki  $Ev2 \geq 45$  MPa sutankinimo rodiklio bei užtikrinamas  $Ev2/Ev1 \leq 2.3$  santykis. Geotinklo perdengimai sandūrose turi būti ne mažesni kaip 300 mm. Skaičiavimai pateikti remiantis geotinklo gamintojo programine įranga. Pasiekus nurodytus sutankinimus ant sustiprino sluoksnio projektuojami (pagal KPT SDK 19 ir/ar kitus aktualius normatyvus) / įrengiami toliau numatomi gruntų ir/ar dangų sluoksniai/pasluoksniai.

Atestato Nr.	UAB „Mosas“ Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;  Mob.: 8-655-00956 <a href="http://www.mosas.lt">www.mosas.lt</a>			GATVĖS, PARKINGAI. GRUNTO STIPRINIMAS	
	PV	Dovydas Urbanas		2022 06 20	Laida
		+370 615 57 172			0
		dovydas@mosas.lt			
Etapas	Užsakovas:				Lapas
-				TG 20-45 0-16 0-32	Lapų
					1
					1