

SANKASOS GRUNTO STIPRINIMAS PANAUDOJANT ARMUOJANTĮ STANDŲ EKSTŪDINĮ DVIAŠĮ GEOTINKLĄ

Kiti pagal projektą numatomi sluoksniai ir pasluoksniai (papildomas AŠAS sluoksnis, skalda ir/ar žvyras, asfaltas, trinkelės, betonas ar kt.)


Smėlio - žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/4 mm fr.

† ≥ 470 mm. Ev2 ≥ 45 MPa. Ev2/Ev1 ≤ 2.3

Dviašis, vientisas standusis (ekstrūdinis), 40 / 40 kN/m tempiamojo stiprio armuojantis geotinklas Thrace TG4040S


Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskirymui S18NW

Esamas sutankintas pagrindas, Ev2 ≥ 5 MPa

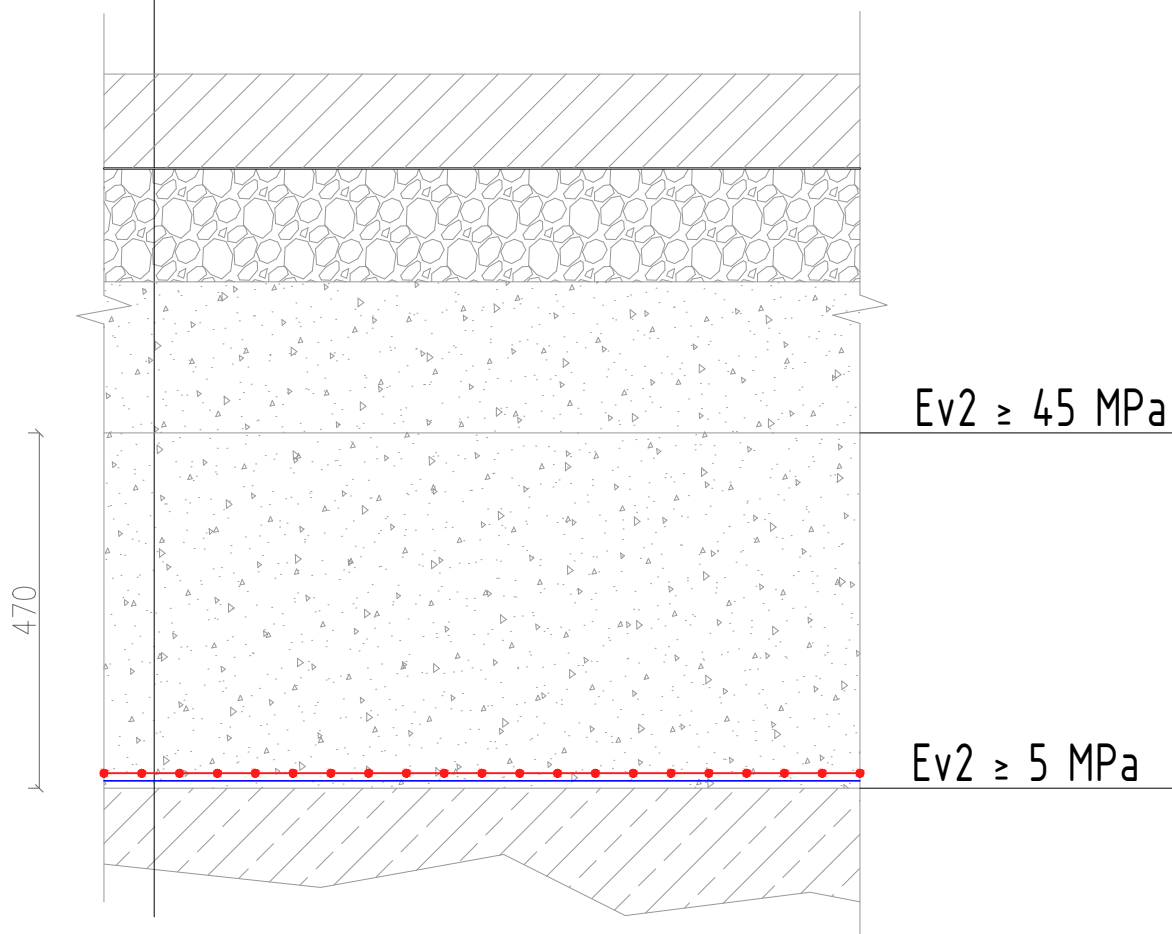

Siplnų pagrindo gruntų stiprinimo technologija:

Minimalus vertinamas pagrindo Ev0 (Ev2 ≥ 5 MPa). Klojamas standusis ekstrūdinis armuojantis dviašis geotinklas Thrace TG4040S. Geotinklas gali būti klojamas ir išilgai, ir statmenai kelio/aikštelės ašies atžvilgiu. Įrengiamas sluoksnis iš 0/4 fr. smėlio (AŠAS / ŠNS) 470 mm. Sluoksnis sutankinamas iki Ev2 ≥ 45 MPa sutankinimo rodiklio bei užtikrinamas Ev2/Ev1 ≤ 2.3 santykis. Geotinklo perdengimai sandūrose turi būti ne mažesni kaip 300 mm. Skaičiavimai pateikti remiantis geotinklo gamintojo programine įranga. Pasiėkus nurodytus sutankinimus ant sustiprino sluoksnio projektuojami (pagal KPT SDK 19 ir/ar kitus aktualius normatyvus) / įrengiami toliau numatomi gruntų ir/ar dangų sluoksniai/pasluoksniai.

Atestato Nr.	UAB „Mosas“ Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;  Mob.: 8-655-00956 www.mosas.lt			GATVĖS, PARKINGAI. GRUNTO STIPRINIMAS	
	PV	Dovydas Urbanas		2022 06 20	Laida
		+370 615 57 172			0
		dovydas@mosas.lt			
Etapas	Užsakovas:			TG 5-45 0-4	Lapas
-	-				1